

<p>«УТВЕРЖДАЮ» Директор ООО «ГЕФЕСТ»</p>  <p>Х.Ф. Хаматова 2026г.</p>	<p>«УТВЕРЖДАЮ» Начальник Службы в г. Суоярви ПУ ФСБ России По Республике Карелия Полковник</p>  <p>Д.С. Колбин 2026г.</p>	<p>«СОГЛАСОВАНО» Глава Суоярвского муниципального округа</p>  <p>Е.Н. Смирнова 2026г.</p>
--	--	--

ПОРЯДОК

«ликвидации аварийных ситуаций на котельной и тепловых сетях»

Все лица, привлечённые к ликвидации аварийной ситуации, подчиняются лицу, ответственному за эксплуатацию, неукоснительно выполняя его указания.

Выход из строя насосной установки

В случае выхода из строя насосной установки:

Машинист котлов, находящийся на смене, обязан:

- 1) незамедлительно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию;
- 2) переводит систему на резервную насосную установку.

Лицо, ответственное за эксплуатацию, по прибытию принимает меры по ремонту насосной установки.

Прорыв системы теплоснабжения

В случае аварийного падения давления в системе теплоснабжения:

Машинист котлов, находящийся на смене, обязан:

- 1) незамедлительно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию;
- 2) включает «подпитку» системы от центрального водоснабжения и поддерживает давление в системе. В случае отсутствия давления в центральном водоснабжении, включает насосную станцию и подает воду из резервного накопителя воды;
- 3) проводит визуальный осмотр системы, расположенной внутри котельной, на предмет утечки воды с системы.

Сотрудник Службы в г. Суоярви, обнаруживший утечку теплоносителя, обязан:

- 1) незамедлительно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию;
- 2) принимает меры по устранению утечки.

Лицо, ответственное за эксплуатацию, обязан:

- 1) сообщает о прорыве системы теплоснабжения в Службу в г. Суоярви, ЕДДС и Директору;
- 2) путём поочерёдного (частично – по участкам сети), временного отключения системы теплоснабжения, определяют на каком участке системы происходит утечка воды;
- 3) после определения аварийного участка, сообщает об аварийном участке сотрудникам Службы в г. Суоярви, прибывших на устранение утечки, оказывая им содействия в обнаружении места прорыва;
- 4) при необходимости, отключает аварийный участок от теплоснабжения и сливает воду с системы аварийного участка;
- 5) в случае обнаружения утечки в здании котельной, принимает меры по устранению утечки и координирует действия работников котельной;
- 6) по устранению утечки воды, наполняет систему водой, проверяет участок подачей давления и подключает участок к теплоснабжению.

Аварийное отключение электроснабжения

В случае отключения электроснабжения котельной:

Машинист котлов, находящийся на смене, обязан:

- 1) незамедлительно сообщает об этом лицу, ответственному за эксплуатацию;
- 2) запускает генератор;
далее при необходимости:
- 3) путем подачи горячей воды, принимает меры по тушению работающего котла(ов);
- 4) по прибытию остальных работников, производит очистку котла(ов) и подготовку котла(ов) к запуску;
- 5) по возобновлению электроснабжения запускает в работу котел.


Лицо, ответственное за эксплуатацию, обязан:

- 1) сообщает об отключении электроснабжения в ЕДДС и Директору;
- 2) оповещает работников кочегарки о необходимости прибытия на работу;
- 3) координирует действия работников.

***Время допустимое для устранения аварийных нарушений
теплоснабжения***

Аварийная ситуация	Допустимое время
Выход из строя насосной установки	15 минут
Прорыв системы теплоснабжения	8 часов
Аварийное отключение электроснабжения	15 минут по возобновлению электроснабжения

**СХЕМА
оповещения при аварийных ситуациях**

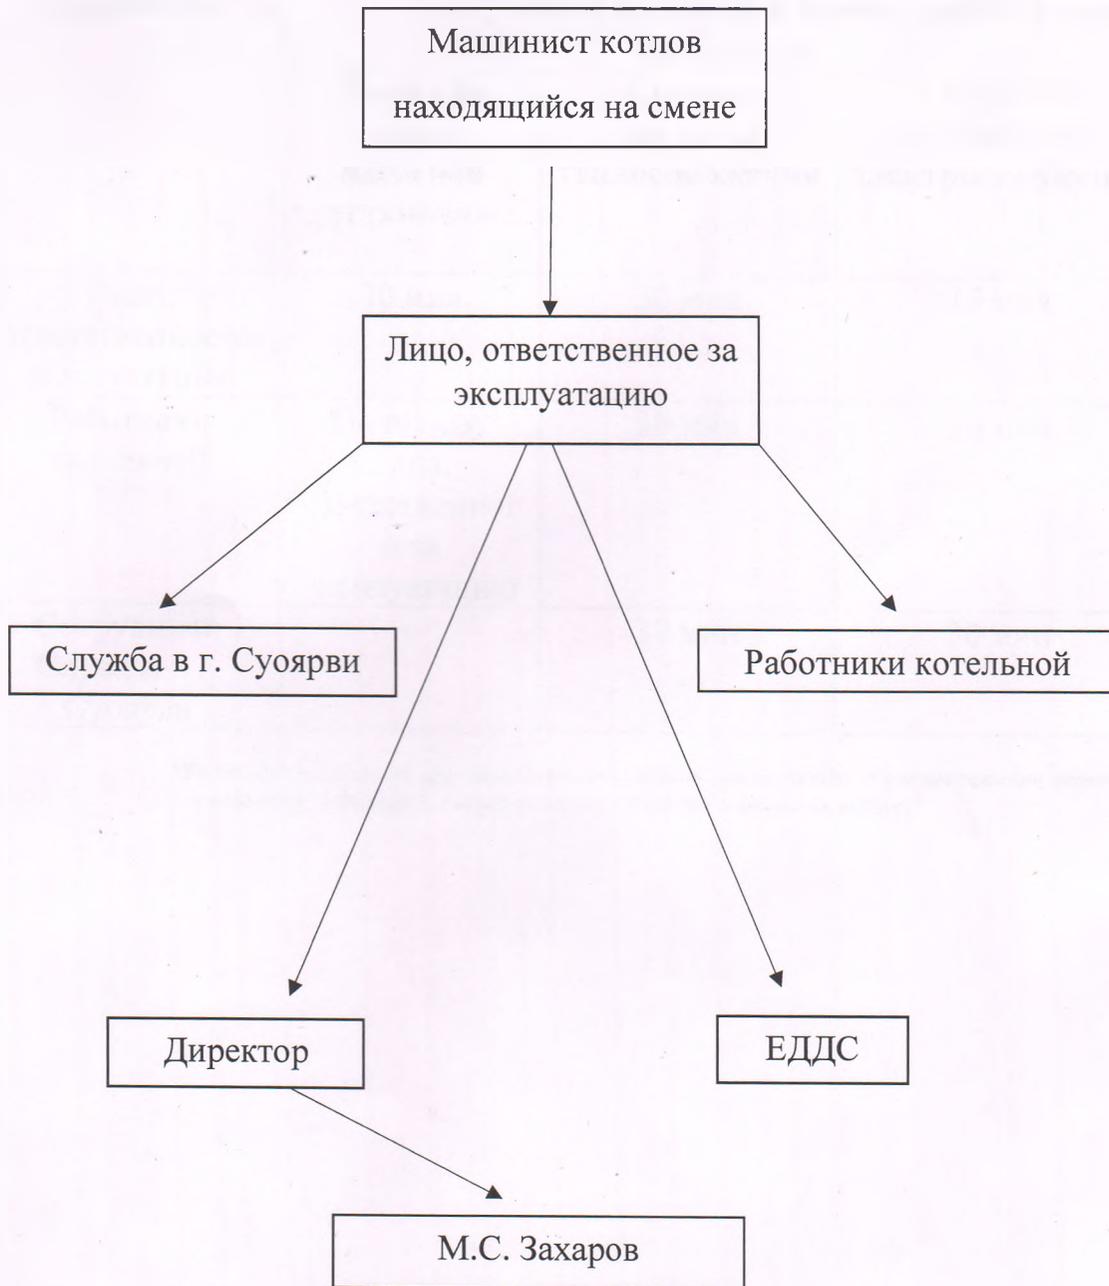

Время прибытия на устранение аварийных ситуаций

Должность	Аварийная ситуация и время прибытия на котельную		
	Выход из строя насосной установки	Прорыв системы теплоснабжения	Аварийное отключение электроснабжения
Лицо, ответственное за эксплуатацию	30 мин	30 мин	15 мин
Работники котельной	По вызову лица, ответственного за эксплуатацию	30 мин	20 мин
Сотрудники Службы в г. Суоярви	-	30 мин	30 мин

*Время устанавливается для лица, ответственного за эксплуатацию, с учетом времени оповещения, для остальных работников с момента получения звонка о вызове на работу.